


PROFIL PRZECIECZA WODOCIEKOWEGO

SKALA 1:100/500

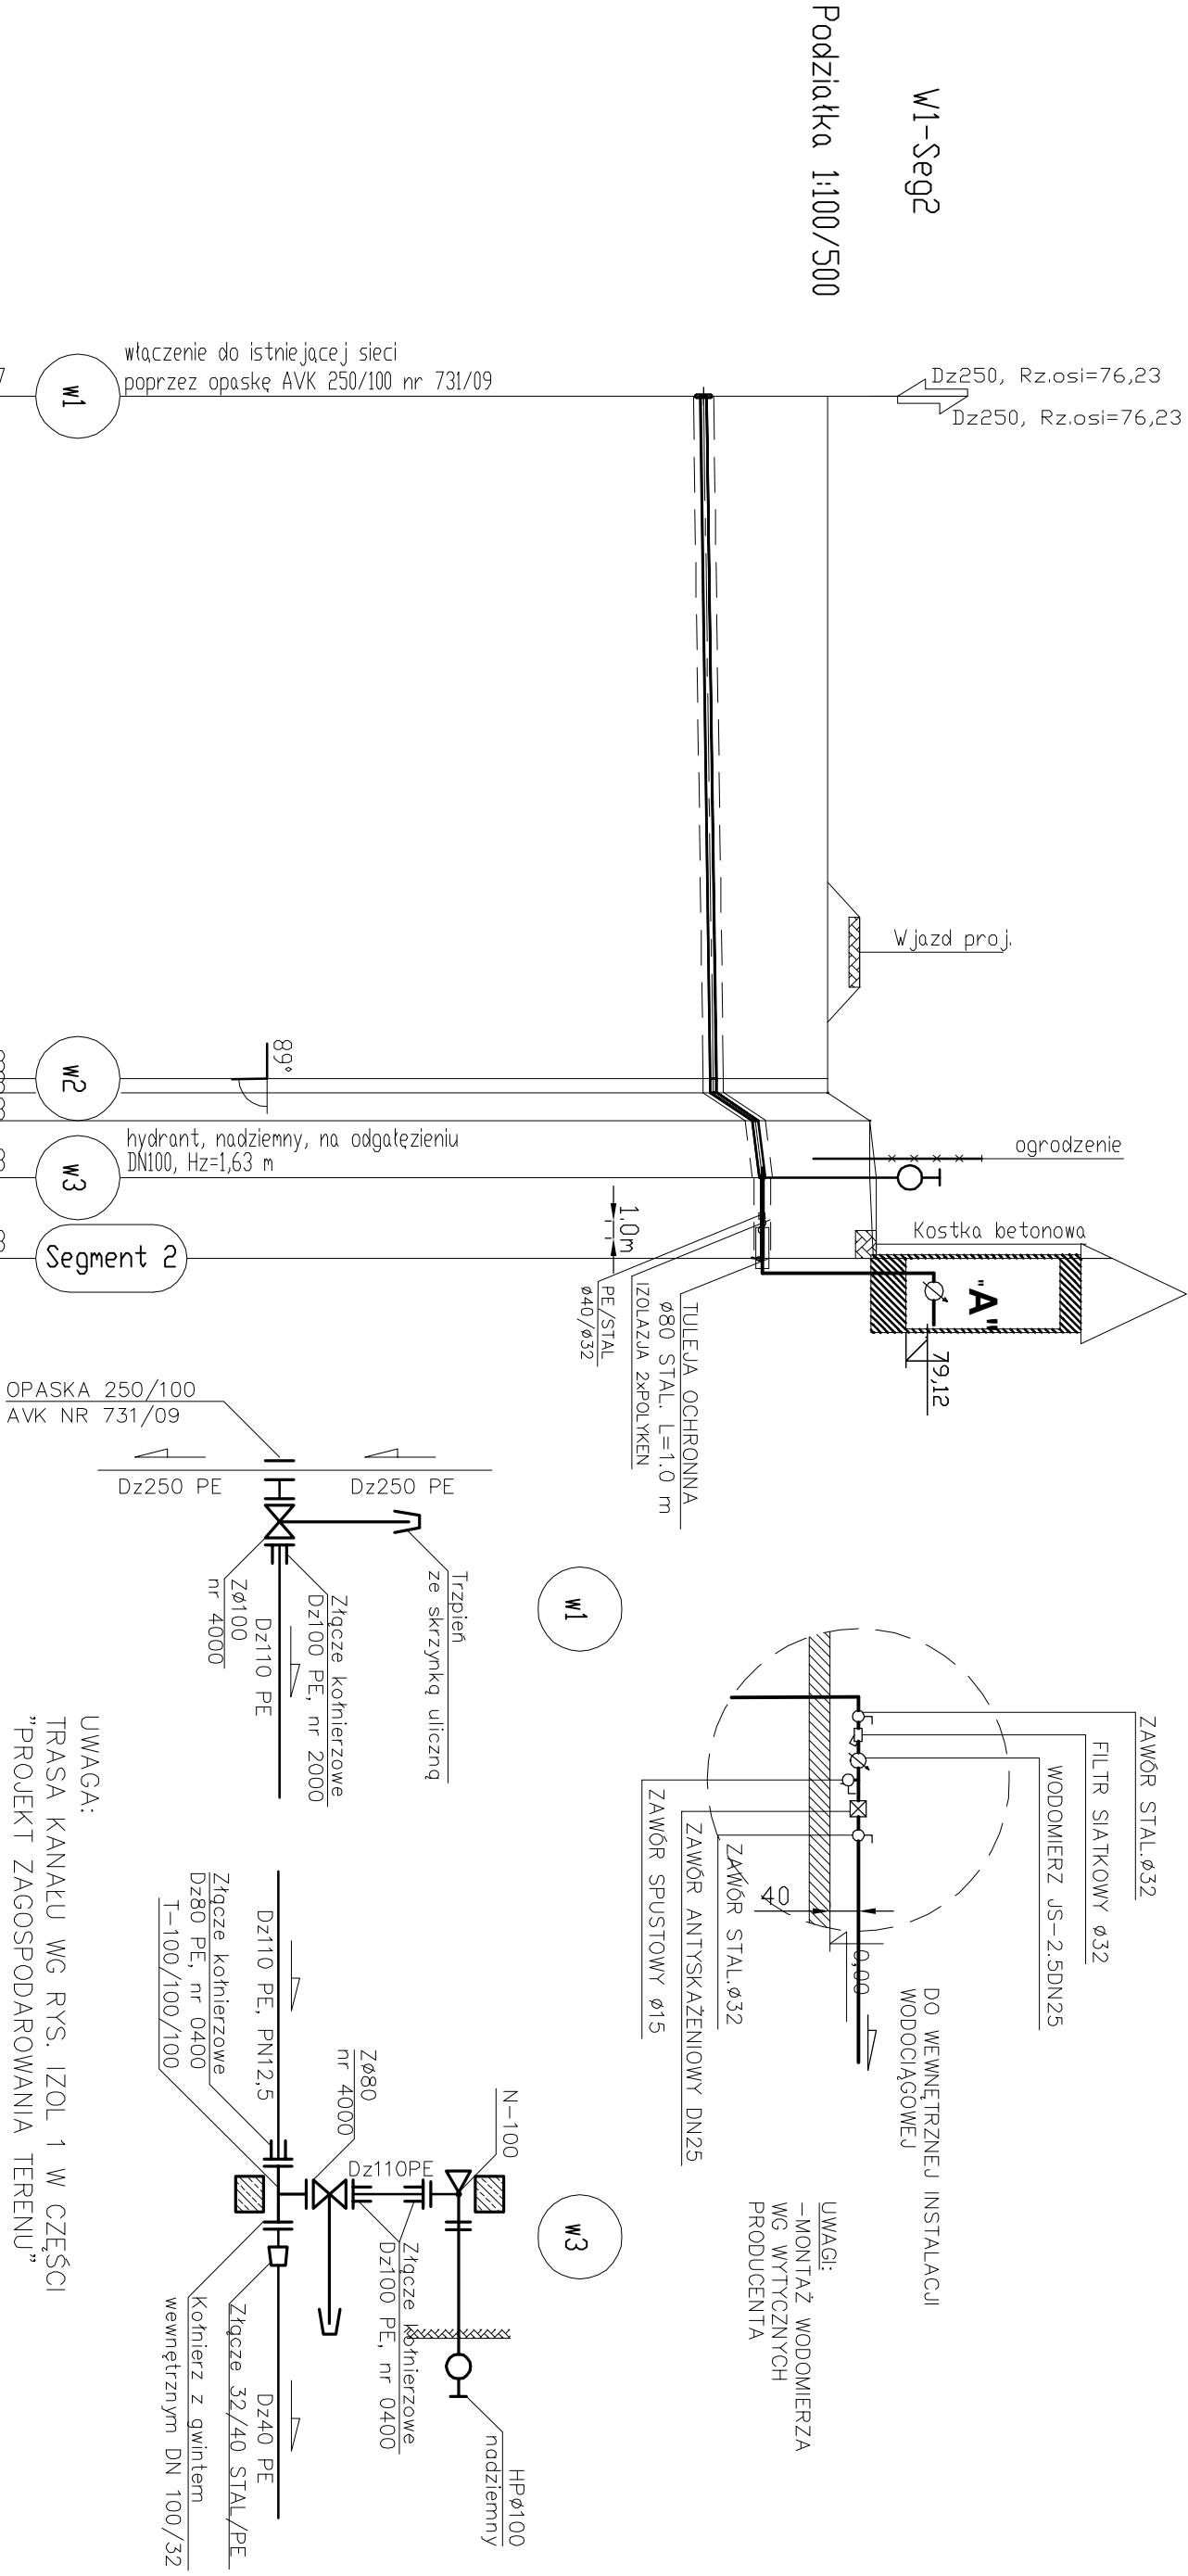

P.p.=65,00		H _o =1,77		wł. do istniejącej sieci poprzez opaskę AVK 250/100 nr 731/09		w1	
Rzędna istniejącego terenu	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	H _o =1,63
Rzędna osi proj. rurociągu	76,23	76,34	76,37	76,97	77,07	77,07	H _o =1,63
Długość odcinka	49	1	2	4	6		H _o =1,63
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=49	I=0‰	I=12	L=4	I=6		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz110 PE PN-12,5	Dz110 PE PN-12,5	Dz110 PE PN-12,5	Dz110 PE PN-12,5	Dz110 PE PN-12,5	Dz110 PE PN-12,5	
Hektometr i odległości	00	40	49	52	56	62	

TYTUŁ :	"IZOL" - BIURO PROJEKTÓW	
OBIEKT :	87-800 WROCŁAWEK, UL. PŁOCKA 26	
BRANŻA :	PROFIL PRZECIECZA WODOCIEKOWEGO	
INWESTOR :	ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH	
ADRES :	SANITARNIA	
OPRACOWAŁ :	URZĄD MIASTA ŁOMIANKI UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMIANKI	
OPRACOWAŁ :	inż. A. Męszczak	
OPRACOWAŁ :	inż. A. Męszczak	
PROJEKTOWAŁ :	tech. M. Trzaskowski	
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Krystyna Bielecka	