



PROFIL

PRZYLEŻCA DESZCZOWEGO

SKALA 1:100/500

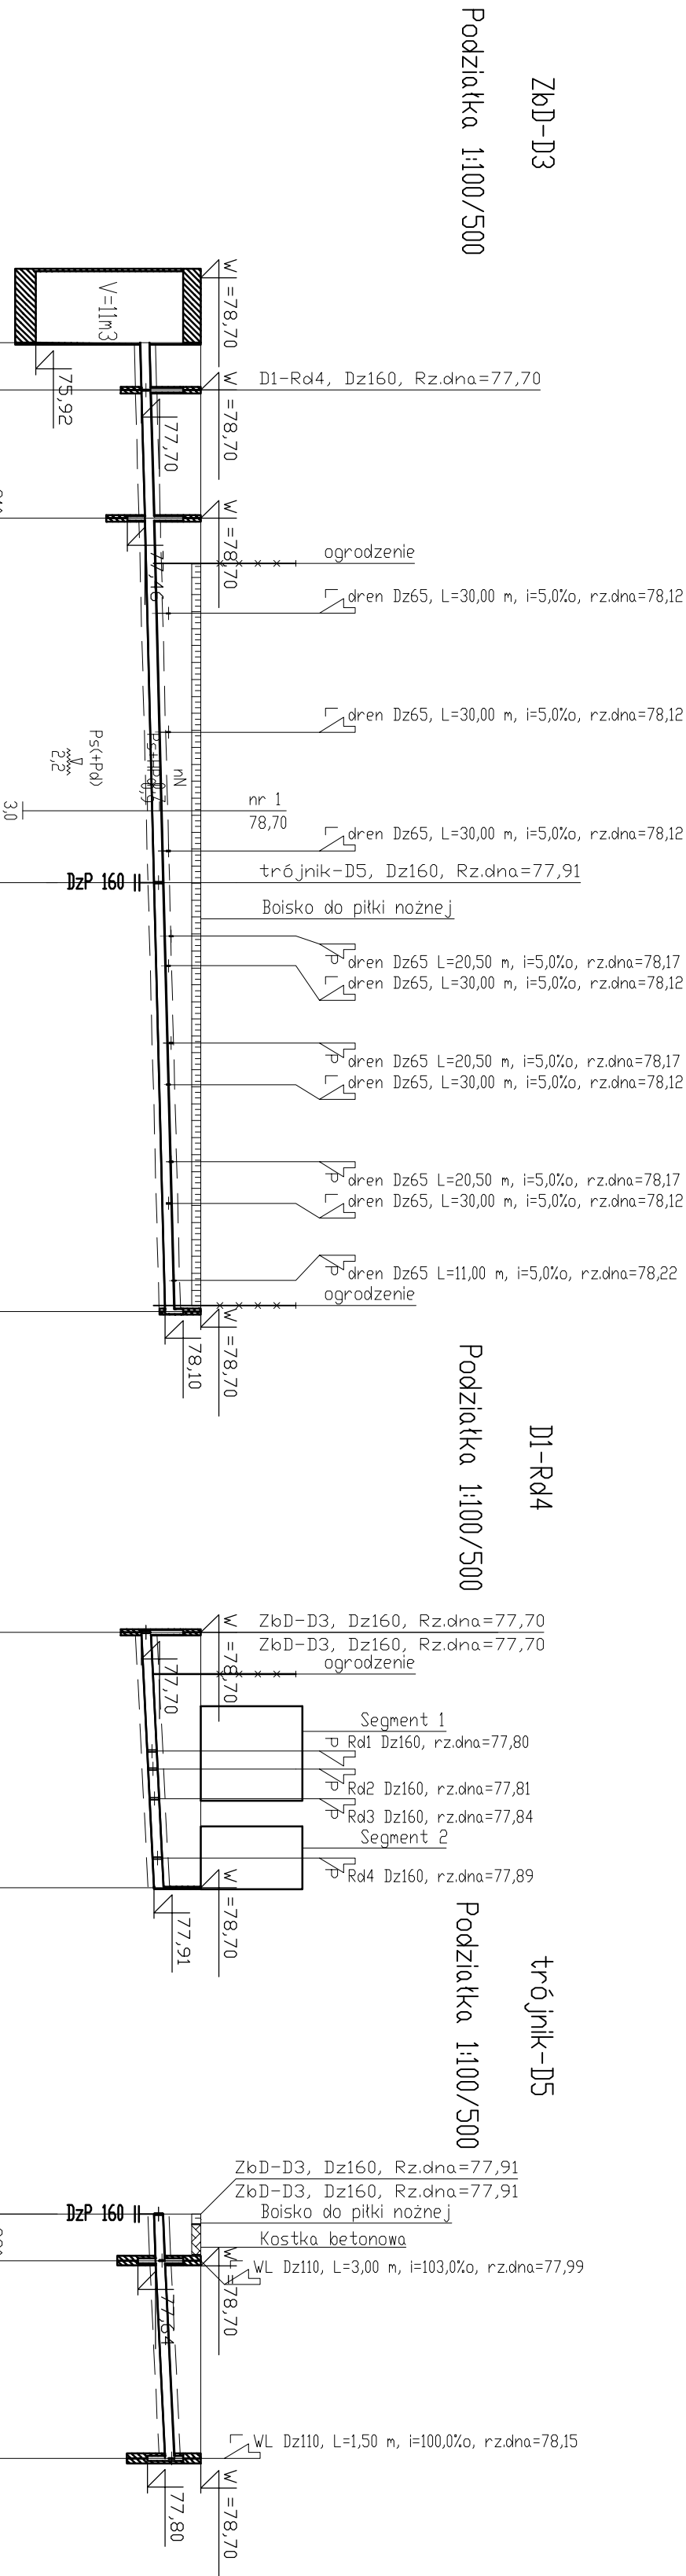

Rzędna istniejącego terenu	78,70 78,70		78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	78,70	
Rzędna dna proj. kanału	77,68 77,70		77,76	77,78	77,80	77,85	77,90	77,91	77,94	77,95	77,98	78,00	78,03	78,05	78,09	78,10			
Długość odcinka	4	11	4	4	10	10	3	5	3	7	4	7	4	7	20				
Proj. spadek kanału, odległość	L=4 i=5,0 ‰	L=11 i=5,6 ‰	L=31 i=5,0 ‰																L=36 i=5,2 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz160																		
Hektometr i odległości	00 4	15	19	23	33	38	43	45	50	52	59	62	69	72	79	82			

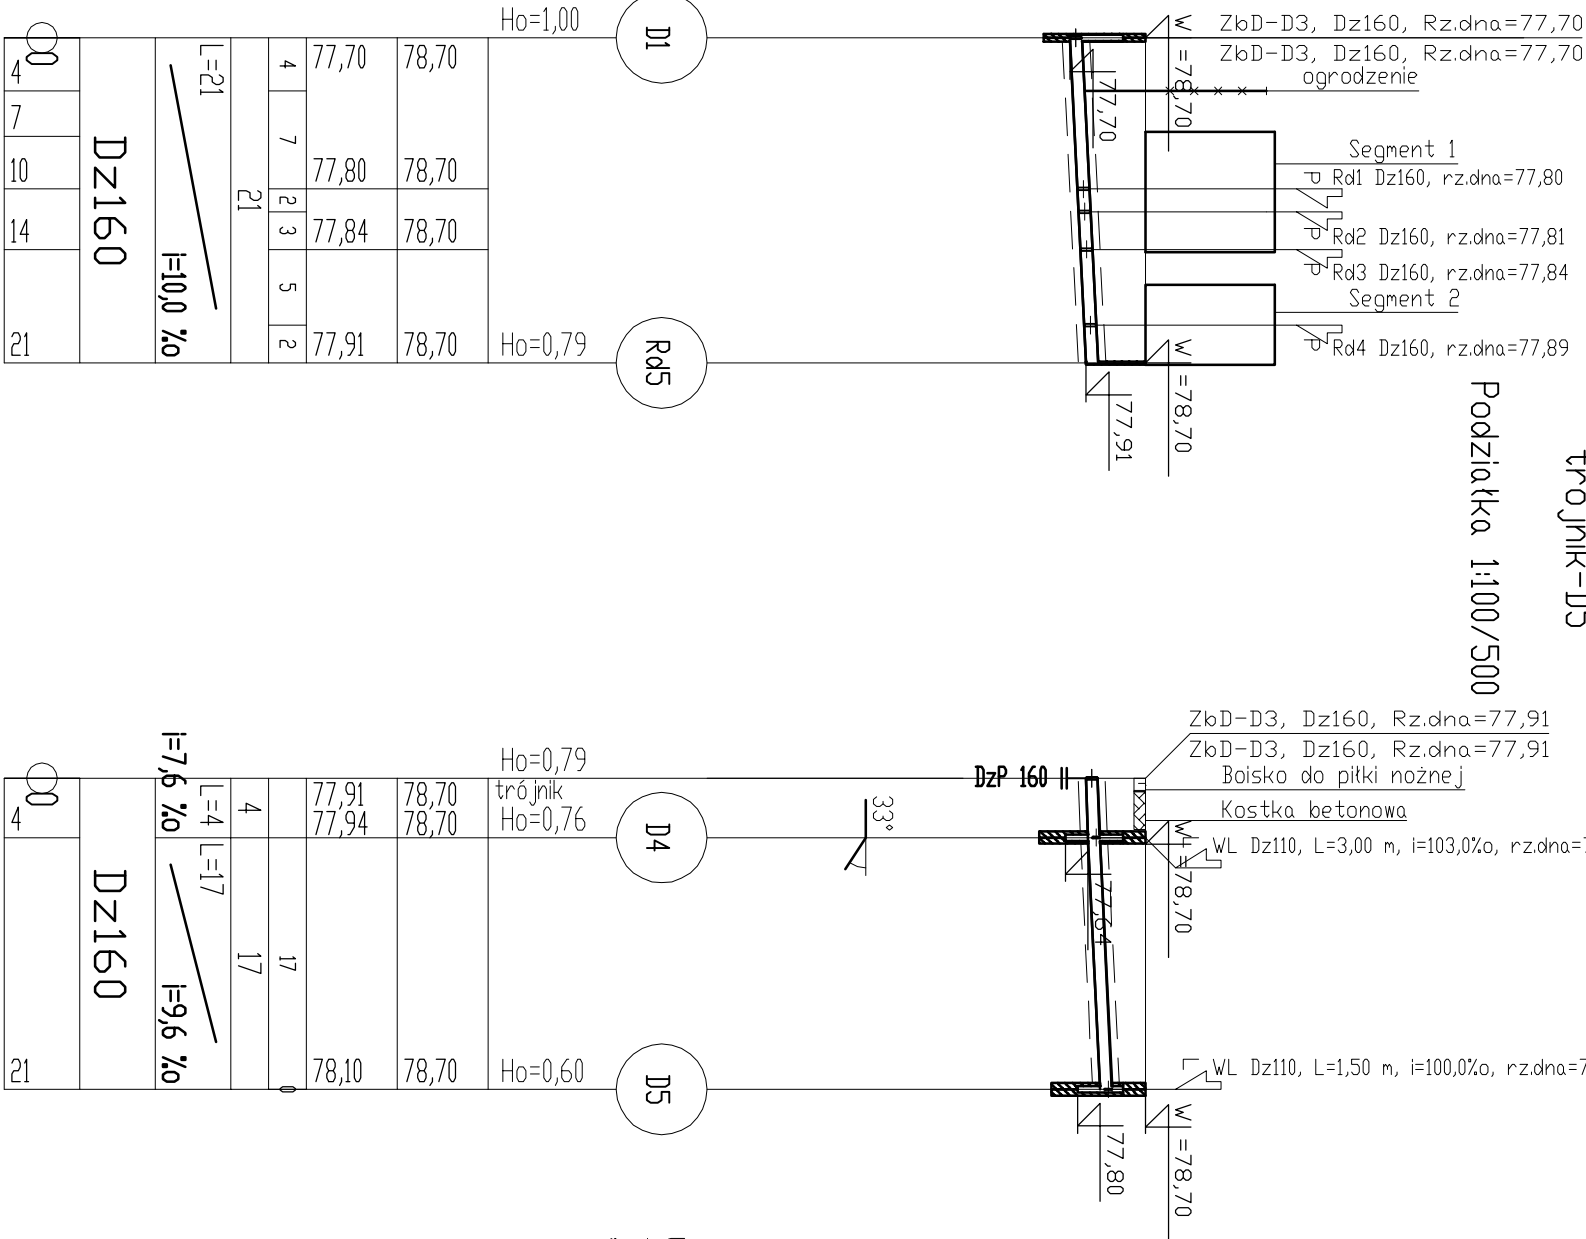

UWAGA:
TRASA KANAŁU WG RYS. IZOL 1 W CZĘŚCI
"PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

"IZOL" - BIURO PROJEKTÓW		87-800 WŁOCŁAWEK, UL. PIŁCZKA 26	
PROFIL PRZYLEŻCA DESZCZOWEGO			
TYTUŁ :		ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH	
OBIEKT :		SIECI WOD-KAN	
BRANŻA :		SANITARNIA	
INWESTOR :		URZĄD MIASTA ŁOMANKI UL. WARSZAWSKA 115, 05-092 ŁOMANKI	
ADRES :		ŁOMANKI DOLNE, GM. ŁOMANKI PRZY UL. WISLANEJ I FABRYCZNEJ DZ. NR 770. ;	
OPRACOWAŁ :		Inż. A. Majewski	
OPRACOWAŁ :		Inż. A. Miszczak	
PROJEKTOWAŁ :		tech. M. Trzaskowski	
SPRAWDZIŁ :		mgr inż. Krystyna Bieniecka	
		SKALA : 1:100/5	
		DATA : 20.02.20	
		RYS. NR: 3S	
		STRONA	