



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 03 luty 2010 r.

RZP. 341-05/10

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do SIWZ RZP.341-05/10 Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki w zakresie **budowy wodociągu w ulicach: Rolniczej na odcinku do ulicy Podróżnej (Turystycznej) do granicy z gminą Czosnów – etap II, oraz w ulicy Poziomkowej – etap IV.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 01.02.2010 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY:

1. Przedmiar robót obejmuje wykonanie sieci: wodociągowej z przyłączami, ale nie ma nic na ten temat zakończenia przyłączy.
 - a) Czy będą one zakończone zaślepkami, które należy dodatkowo wycenić?
 - b) Czy należy dodatkowo wycenić zakończenia przyłączy wodomierzem lub w studni? Jeżeli tak proszę zamieszczenie stosownego projektu.
2. Jakie są stawki w Państwa Gminie za zajęcie pasa drogowego?
3. Zamieszczonych na stronie internetowej rysunków nie można otworzyć. Czy w związku z tym jest możliwość, aby zamieścić rys. 19 komory wodomierzy z wyposażeniem (w wersji do otwarcia)?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Ad. 1 pkt. a), b)

- przyłącza zakończone zaślepkami doliczone do ceny przyłącza,


Ad. 2

- wykonawca za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych jest zwolniony z opłat,


Ad. 3

- w załączeniu zamieszczamy ponownie rys nr 19.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Pszczołkowski

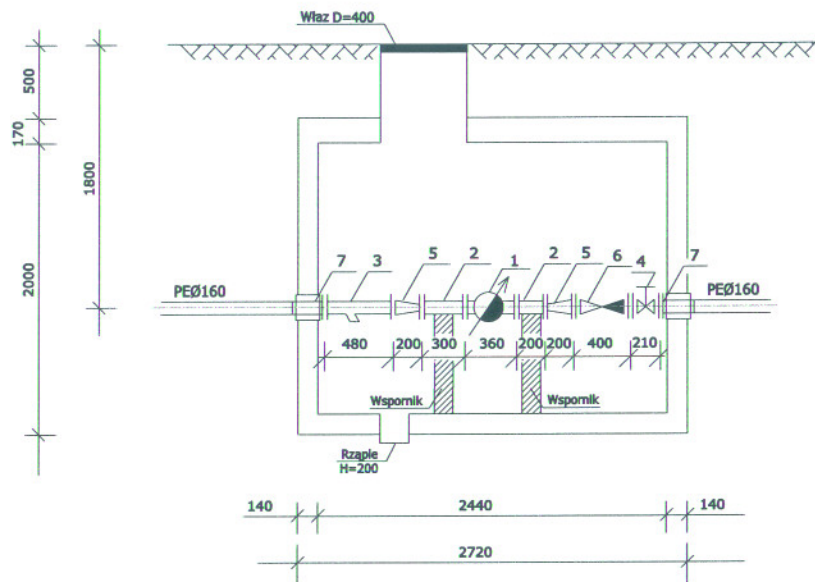

STUDNIA WODOMIERZOWA SW-1, SW-2

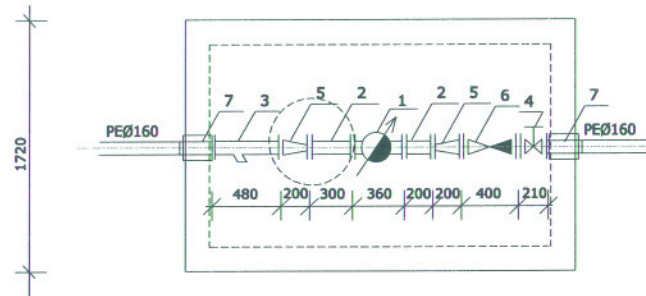

OZNACZENIA

1. Wodomierz MW/JS100/2.5-S
2. Króciec dwukołnierzowy DN 100
3. Filtr siatkowy DN 150
4. Zasuwa kołnierzowa DN 150
5. Zwęzka dwukołnierzowa DN 150/DN 100
6. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN 150
7. Tuleja kołnierzowa DN 160/150

PPUH"ADIR"Kielce	Projekt: Projekt budowlany	Rys.19
	Data 03.2009r.	
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej w gminie Łomianki Adres: m. Kielpin, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Sadowa - gm. Łomianki		
Przedmiot rys.: Studnia wodomierzowa SW-1, SW-2		
Projektował: mgr inż. Krystyna Żarowska Upr Nr KL-130/96		
Sprawdził: mgr inż. Renata Kapusta Upr Nr KL-50/99		