

Obiekt: Łomianki, obr. 2-02  
ul. Dolna / Wydmowa


Uzgodnienie ZUD dotyczy lokalizacji:

- kanalizacji deszczowej (1- 26)
- zbiornik retencyjno - chłonnny (15).

Warszawa 05.08.2009 r.

**GEODETA UPRAWNIONY**

inż. Aldona Bambit  
Nr upr. 19785

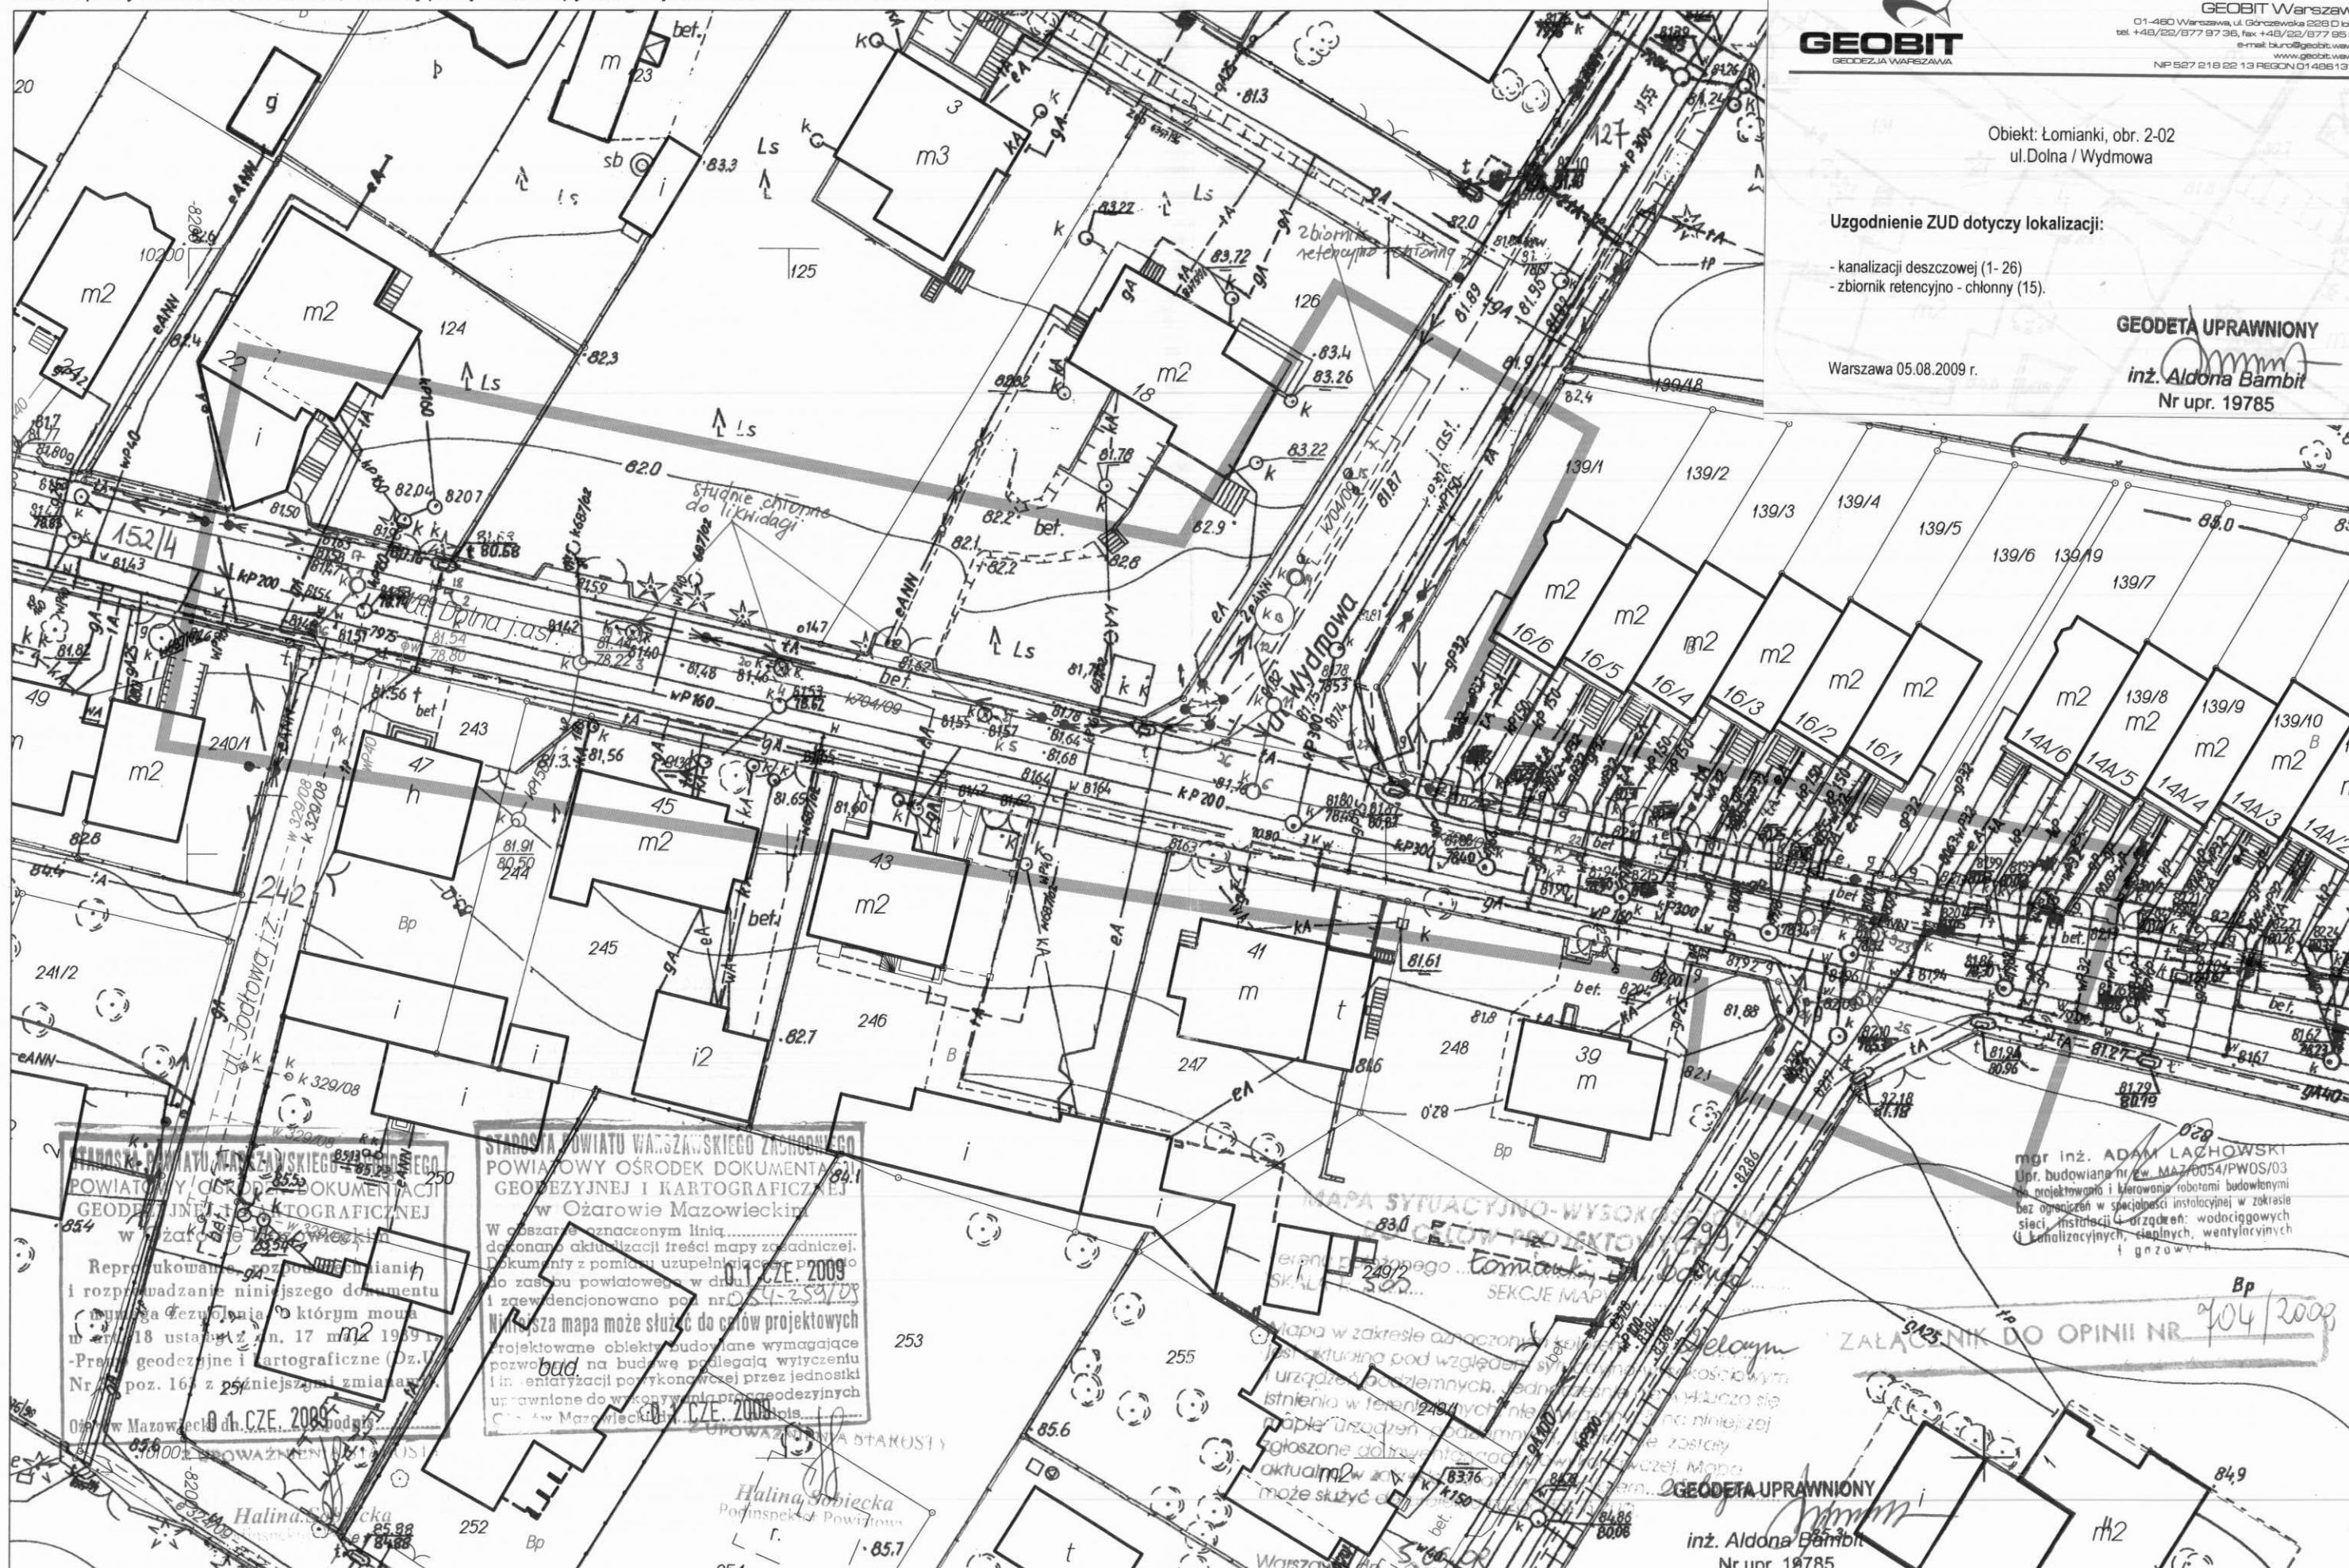

mgr inż. ADAM ŁACHOWSKI  
Upr. budowlana nr ew. MAZ/0054/PWOS/03  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych  
i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych  
i grzewczych

ZAŁĄCZNIK DO OPINII NR 704/2009

**GEODETA UPRAWNIONY**  
inż. Aldona Bambit  
Nr upr. 19785

Punkty załamania granic przedstawione na mapie, nie oznaczone symbolem kółka pochodzą z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.  
Położenie tych punktów może nie spełniać wymagań dokładnościowych przewidzianych  
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz U Nr 38 poz 454 z 2001 r.)