



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 31 maja 2011 r.

RZP. 271.14.2011

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.14.2011 **Przebudowa ul. Ogrodowej -- zad. 8/09.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 30.05.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

1. Czy separator koalescencyjny ma być zintegrowany z osadnikiem, czy posiadać by-pass?
2. Wykonawca prosi o podanie parametrów jakie ma spełniać geowłóknina Polyfelt TS?

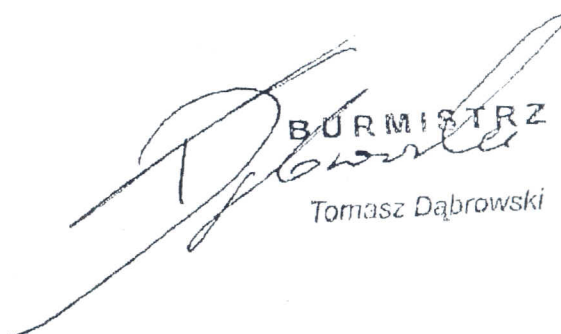
Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1: Separator koalescencyjny ma być zintegrowany z osadnikiem.

Ad. 2: Geowłóknina Polyfelt TS ma posiadać parametry nie mniejsze niż:

- odporność na przebicie statystyczne 1750 N,
- wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny 105 l/m²s,
- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geowłókniny 4*10⁻⁶m²s,
- grubość 1,50 mm.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski