



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 14 listopada 2011 r.

RZP. 271.40.2011

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.40.2011 **Budowa ul. Sasanki – zad. 17/09.**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 08.11.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania/wnioski Wykonawcy:

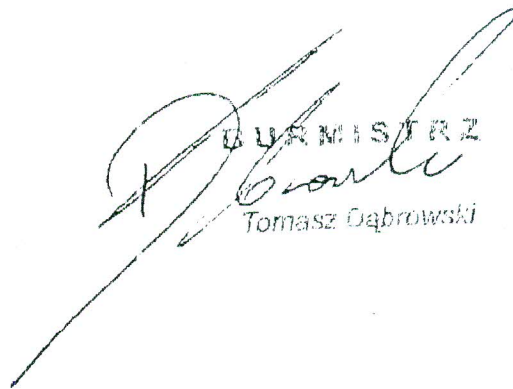
1. Zgodnie z pkt 3.1 Opisu do Projektu Budowlanego Wykonawczego oraz zgodnie z rysunkiem nr 6.2, (przekrój 1-1) Zamawiający wskazał w podstawowych parametrach technicznych drogi, konstrukcję zjazdów złożoną z warstwy odsączającej z piasku o gr 10 cm. Natomiast w przedmiarze w poz. 23, Zamawiający uwzględnił jako warstwę odsączającą pospółkę. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.
2. Zgodnie z pkt 3.1 Opisu do Projektu Budowlanego Wykonawczego oraz z rysunkiem o nr 2, (przekrój normalny) Zamawiający wskazał w podstawowych parametrach technicznych drogi konstrukcję powierzchni chłonno-odparowujących podsypkę piaskową o gr. 5 cm, natomiast w przedmiarze poz. 31 zawarto podsypkę piaskową o gr. 3 cm. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.
3. Zgodnie z pkt. 3.1 Opisu do Projektu Budowlanego Wykonawczego, zamawiający wskazał w podstawowych parametrach technicznych drogi konstrukcję jezdni w km 0+000 do km 0+321,50 warstwę odsączającą z piasku o gr. 10 cm, natomiast na rysunku nr 2 (przekrój normalny) Zamawiający uwzględnił pospółkę. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.
4. Zgodnie z projektem dot. „Budowy ul. Sasanki – zad. 17/19” Zamawiający zamieścił 2 przedmiary, w których występują rozbieżności z posadowieniem. Proszę o określenie rodzaju posadowienia obrzeży betonowych.
5. Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych dotyczących wykonania obrzeży i krawężników wraz ze Szczegółowa Specyfikacją Techniczną.
6. Prosimy o zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczącej geowłókniny Polyfelt TS.
7. Prosimy o zamieszczenie Projektu Organizacji Ruchu.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1: Warstwa odsączająca z piasku.

- Ad. 2: Podsypkę piaskową o gr 5 cm.
- Ad. 3: Należy uwzględnić pospółkę.
- Ad. 4: Rodzaj posadowienia obrzeży betonowych: obrzeże betonowe na podsypce cementowo – piaskowej.
- Ad. 5: Szczegóły konstrukcyjne dotyczące wykonania obrzeży i krawężników znajdują się na stronie Zamawiającego w załączniku nr 9 do SIWZ - cz. rysunkowa szczegół 6.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ od strony 47.
- Ad. 6: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna geowłókniny Polyfelt TS znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ od strony 99.
- Ad. 7: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do: „Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wystąpienia o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy drogi we własnym zakresie”.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski