

Załącznik nr 1. Szczegółowe warunki lokalizacji infokiosków

Lokalizacja infokiosku nr 1

Adres: Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

Opis lokalizacji: Infokiosk umiejscowiony będzie na terenie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy skrzyżowaniu chodnika przy ul. Warszawskiej oraz chodnika prowadzącego do Urzędu Miejskiego od strony ul. Szpitalnej.


Sieć zasilająca 230V: Skrzynka energetyczna, znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115. Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie podziemnym kanałem zasilania w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewodu i chroniący przed uszkodzeniami i narażeniem na szkodliwe czynniki (np. wilgoć). Po stronie Wykonawcy leży również przyłączenie infokiosku do źródła zasilania na osobnym bezpieczniku w skrzynce energetycznej.

Sieć logiczna-internet: Węzeł sieci logicznej, znajduje się na piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, od strony parkingu (w stosunku do Urzędu, strony przeciwnej do lokalizacji infokiosku). Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie podziemnym kanałem sieci komputerowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewodu i chroniący przed uszkodzeniami i narażeniem na szkodliwe czynniki (np. wilgoć). Po stronie Wykonawcy leży również doprowadzenie w kanałach przewodu do wskazanego wyżej miejsca w budynku.



Rys 1

Czerwony punkt oznacza lokalizację infokiosku

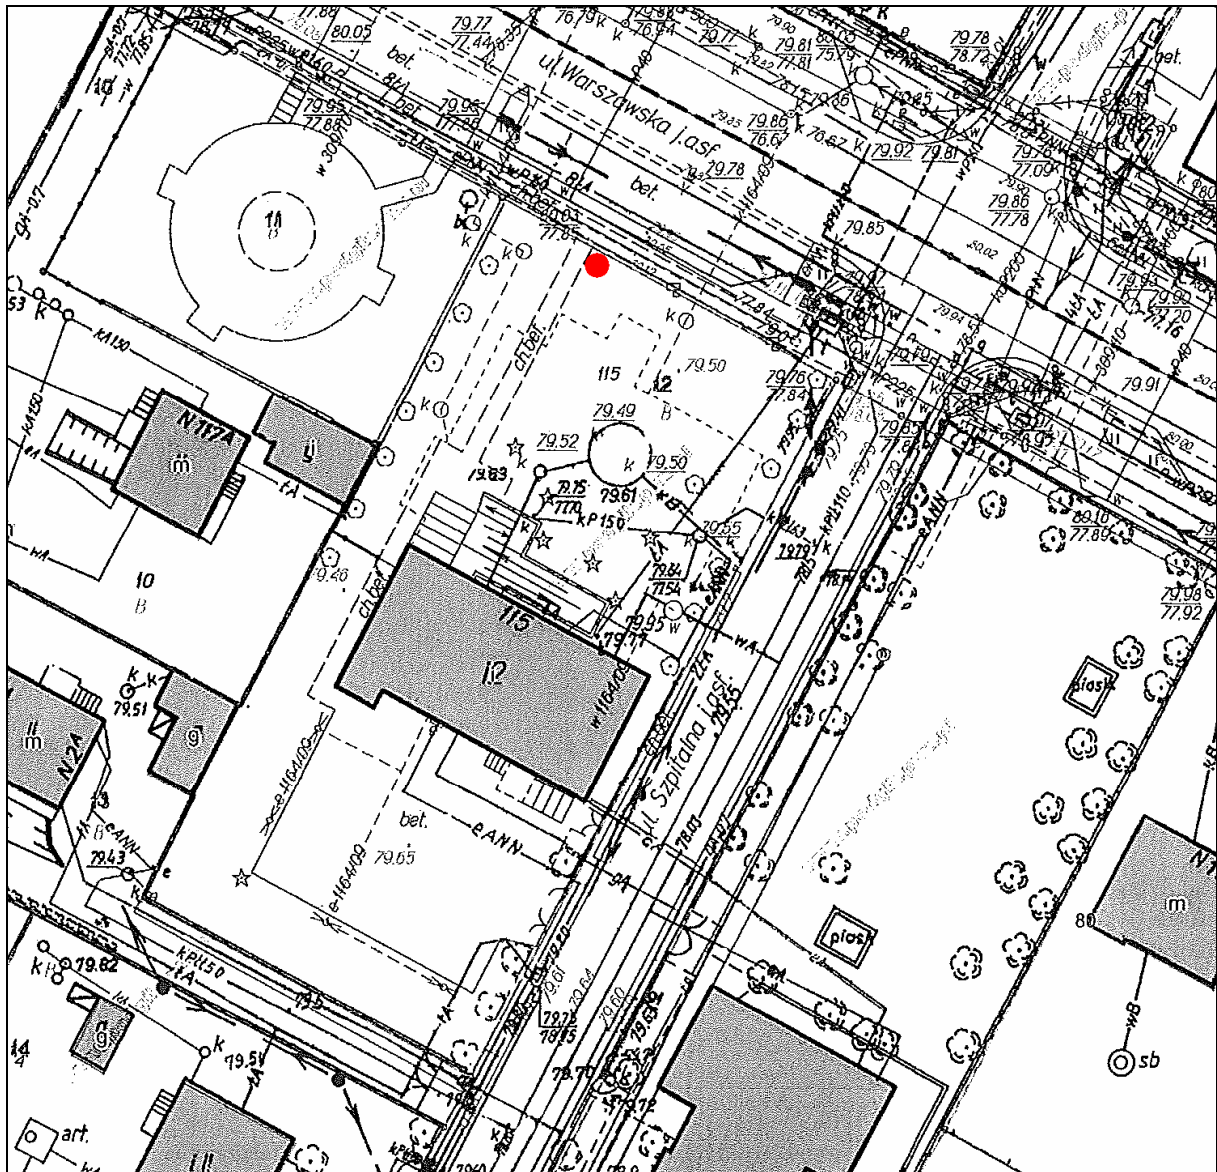

Rys 2

Lokalizacja infokiosku nr 2

Adres: Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71

Opis lokalizacji: Infokiosk umiejscowiony będzie na terenie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy skrzyżowaniu chodnika przy ul. Warszawskiej oraz chodnika prowadzącego do Urzędu Miejskiego od strony ul. Przeskok.


Sieć zasilająca 230V: Skrzynka energetyczna, znajduje się na parterze przy wejściu budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71. Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie podziemnym kanałem zasilania w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewodu i chroniący przed uszkodzeniami i narażeniem na szkodliwe czynniki (np. wilgoć). Po stronie Wykonawcy leży również przyłączenie infokiosku do źródła zasilania na osobnym bezpieczniku w skrzynce energetycznej.

Sieć logiczna-internet: Węzeł sieci logicznej, znajduje się na piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71 (w centrum budynku). Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie podziemnym kanałem sieci komputerowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewodu i chroniący przed uszkodzeniami i narażeniem na szkodliwe czynniki (np. wilgoć). Po stronie Wykonawcy leży również doprowadzenie w kanałach przewodu do wskazanego wyżej miejsca w budynku.



Rys 3

Czerwony punkt oznacza lokalizację infokiosku

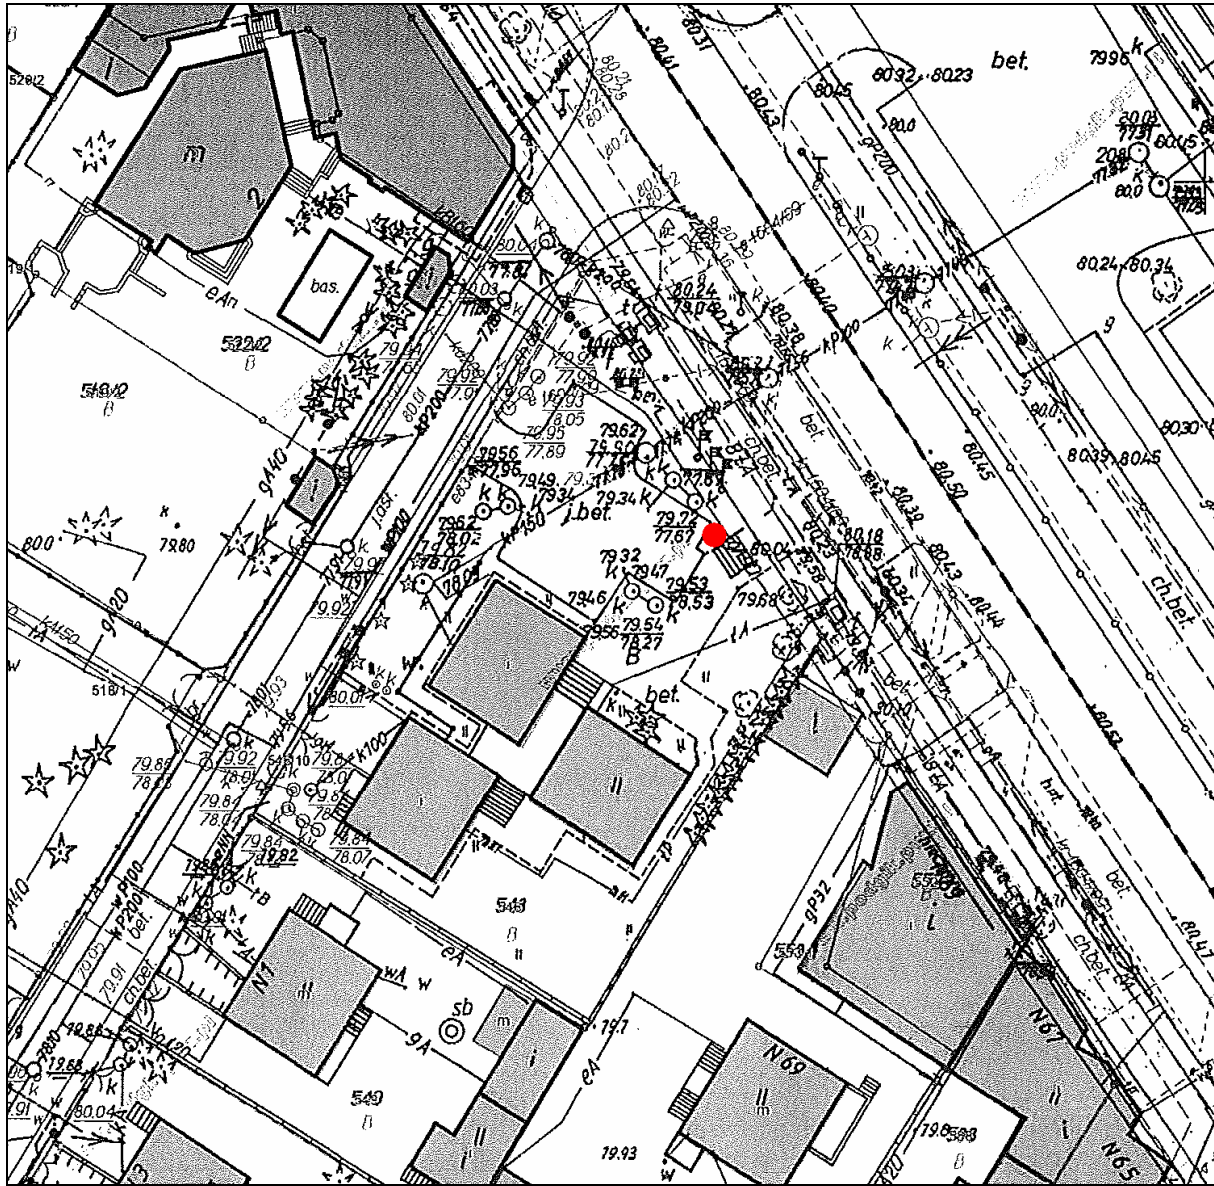

Rys 4

Lokalizacja infokiosku nr 3

Adres: Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe, 05-092 Łomianki, ul. Staszica 2


Opis lokalizacji: Infokiosk umiejscowiony będzie na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy filarze przed wejściem do budynku od strony ul. Podleśnej

Sieć zasilająca 230V: Węzeł sieci energetycznej znajduje się na parterze budynku ICDS w miejscu wskazanym na Rys. nr 6. Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie w kanałach przewodu od infokiosku do wskazanego miejsca w budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewodu i chroniący przed uszkodzeniami i narażeniem na szkodliwe czynniki (np. wilgoć). Po stronie Wykonawcy leży również przyłączenie infokiosku do źródła zasilania na osobnym bezpieczniku w skrzynce energetycznej. Szczegóły wykonania okablowania będą uzgodnione z dyrektorem ICDS.

Sieć logiczna-internet: Węzeł sieci logicznej, znajduje się na piętrze budynku ICDS w miejscu wskazanym na Rys 6 oraz na Rys 7 oznaczonym jako Serwerownia. Po stronie Wykonawcy leży doprowadzenie w kanałach przewodu od infokiosku do wskazanego miejsca w budynku (Serwerownia), a następnie z tej lokalizacji (Serwerownia) doprowadzenie kolejnego przewodu do siedziby Urzędu miejskiego w Łomiankach znajdującej się z budynku bursy za budynkiem ICDS, wskazanym na rys 8. Przewód należy położyć w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo i chroniący przed uszkodzeniami i narażeniem na szkodliwe czynniki (np. wilgoć). Szczegóły wykonania okablowania będą uzgodnione z dyrektorem ICDS. Czerwony punkt na poniższych ilustracjach oznacza lokalizację infokiosku



Rys 5

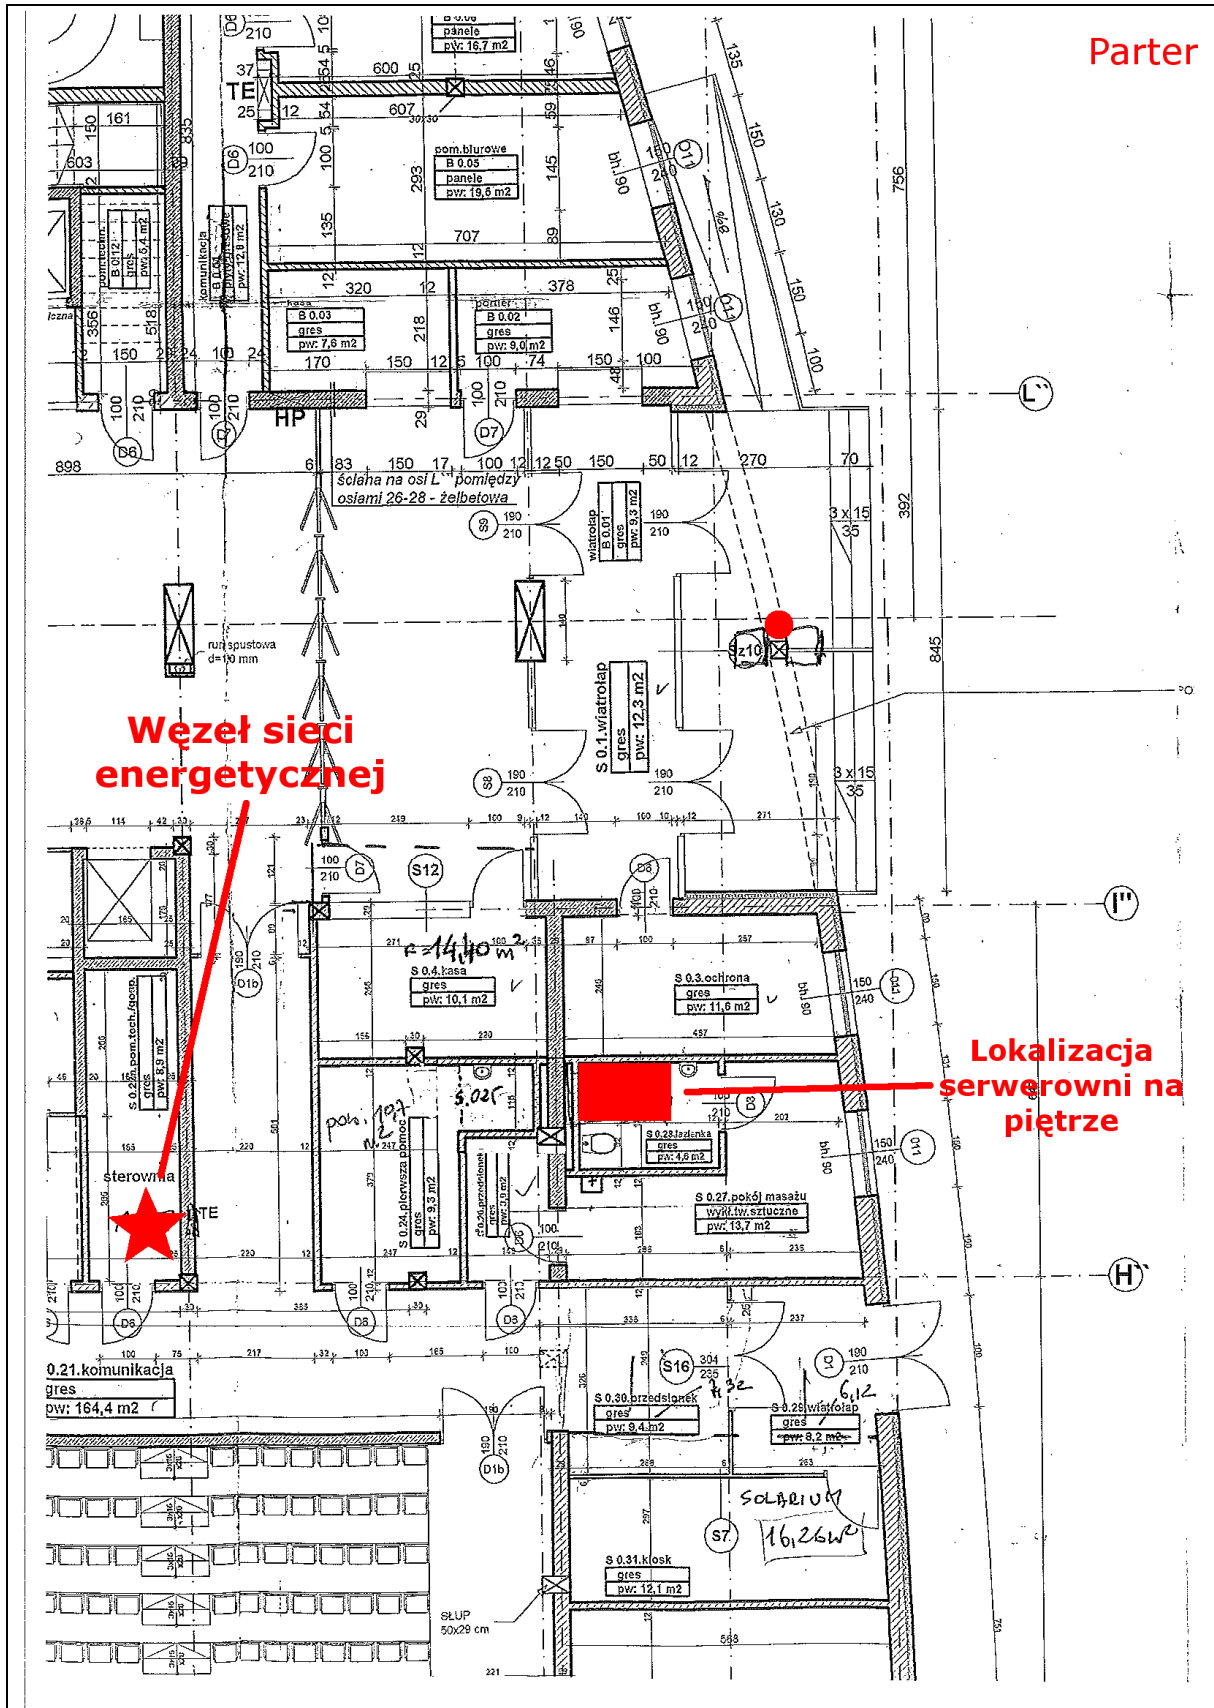

Rys 6



Rys 8

Lokalizacja infokiosku nr 4

Adres: Przychodnia Zdrowia SPZZLO w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 4.

Opis lokalizacji: Infokiosk umiejscowiony będzie w holu na pierwszym piętrze przychodni zdrowia przy oknie pomiędzy windą a toaletami.

Sieć zasilająca 230V: Gniazdo energetyczne znajduje się w odległości ok. 5 metrów od miejsca instalacji infokiosku. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie zasilania z tego gniazda energetycznego.

Sieć logiczna-internet: W miejscu instalacji infokiosku dostępna jest sieć bezprzewodowa z access pointa umieszczonego w sąsiednim budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115 (Access point widoczny jest bezpośrednio przez okno przy którym umiejscowiony zostanie infokiosk). Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie odpowiednio czulej anteny dołączonej do bezprzewodowej karty sieciowej infokiosku, aby możliwa była bezproblemowa komunikacja ze wskazanym access pointem.



Rys 9