


Profil kanalizacji deszczowej cz. I

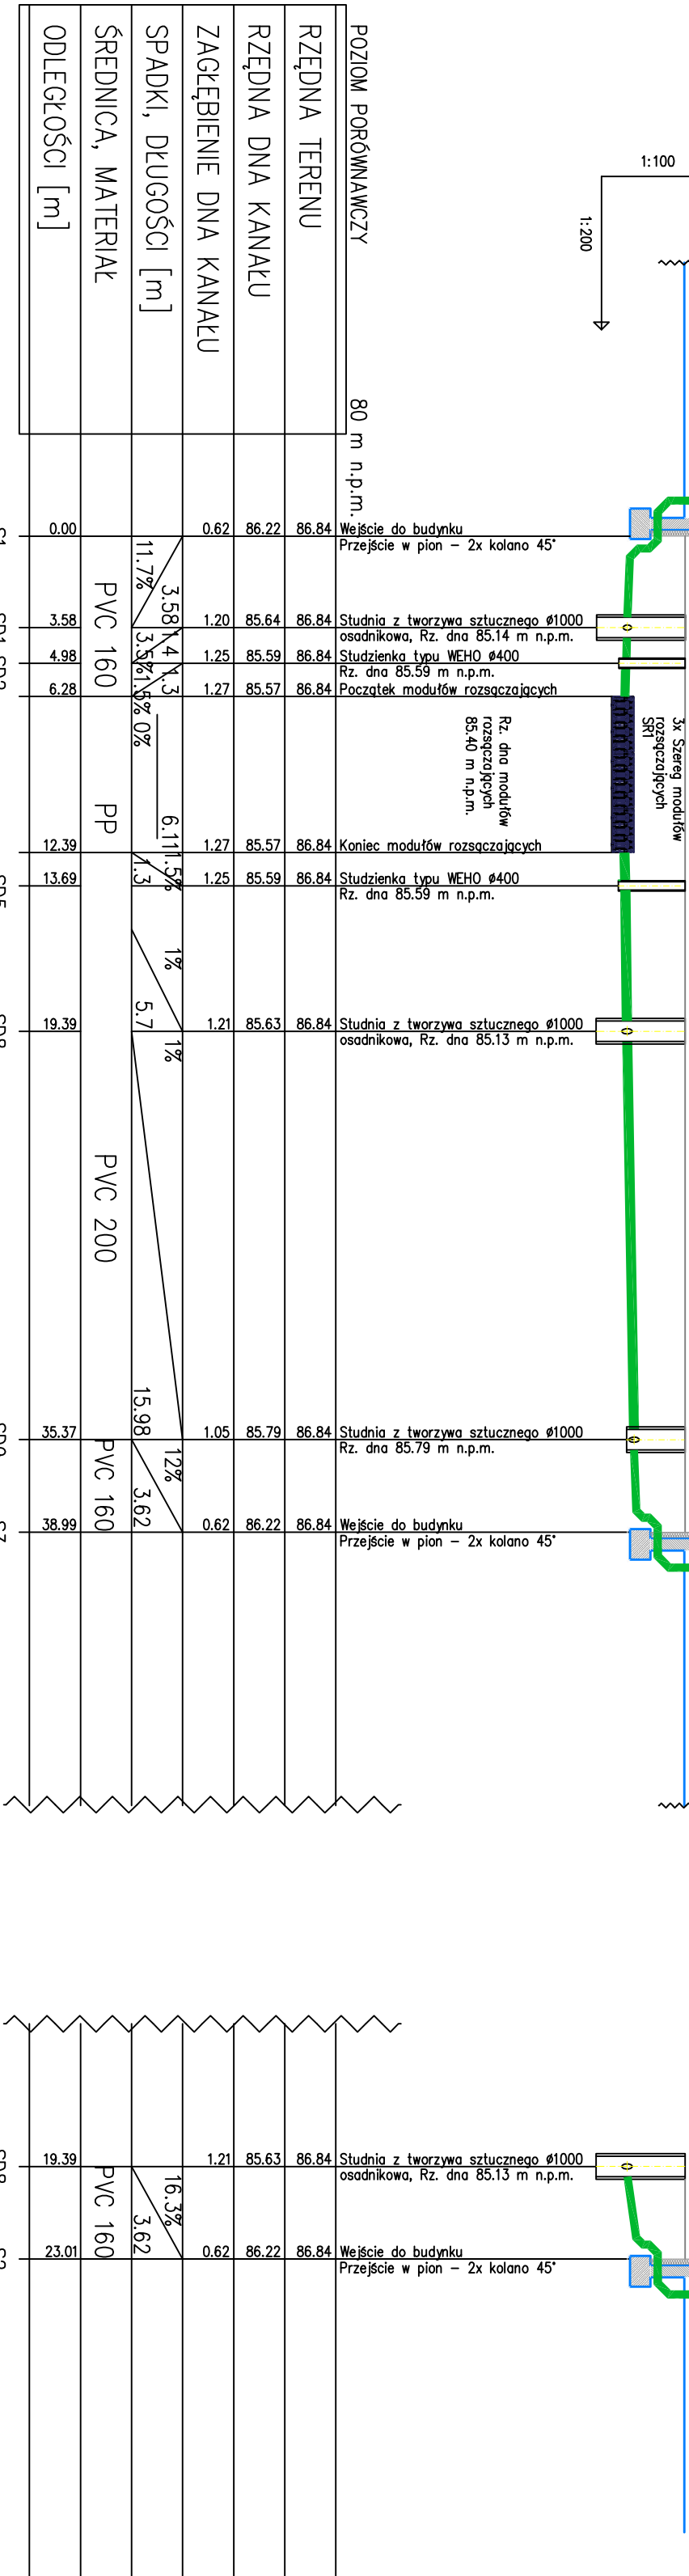

19.39	PVC 160	16.3%	1.21	85.63	86.84	Stądnia z osadników
23.01		3.62	0.62	86.22	86.84	Wejście do Przejście

SPRAWDZAJĄCY: mgr. inż. Zdzisław Gajdziński	upr. bud. nr 303/88/WL w spec. instalacji i urządzeń sanitarnych	NR STRONY:
--	--	------------