




Część istniejąca  
budynku szkoły  
Oddzielna strefa  
pożarowa



Część doprojektowywana  
budynku szkoły  
Oddzielna strefa  
pożarowa

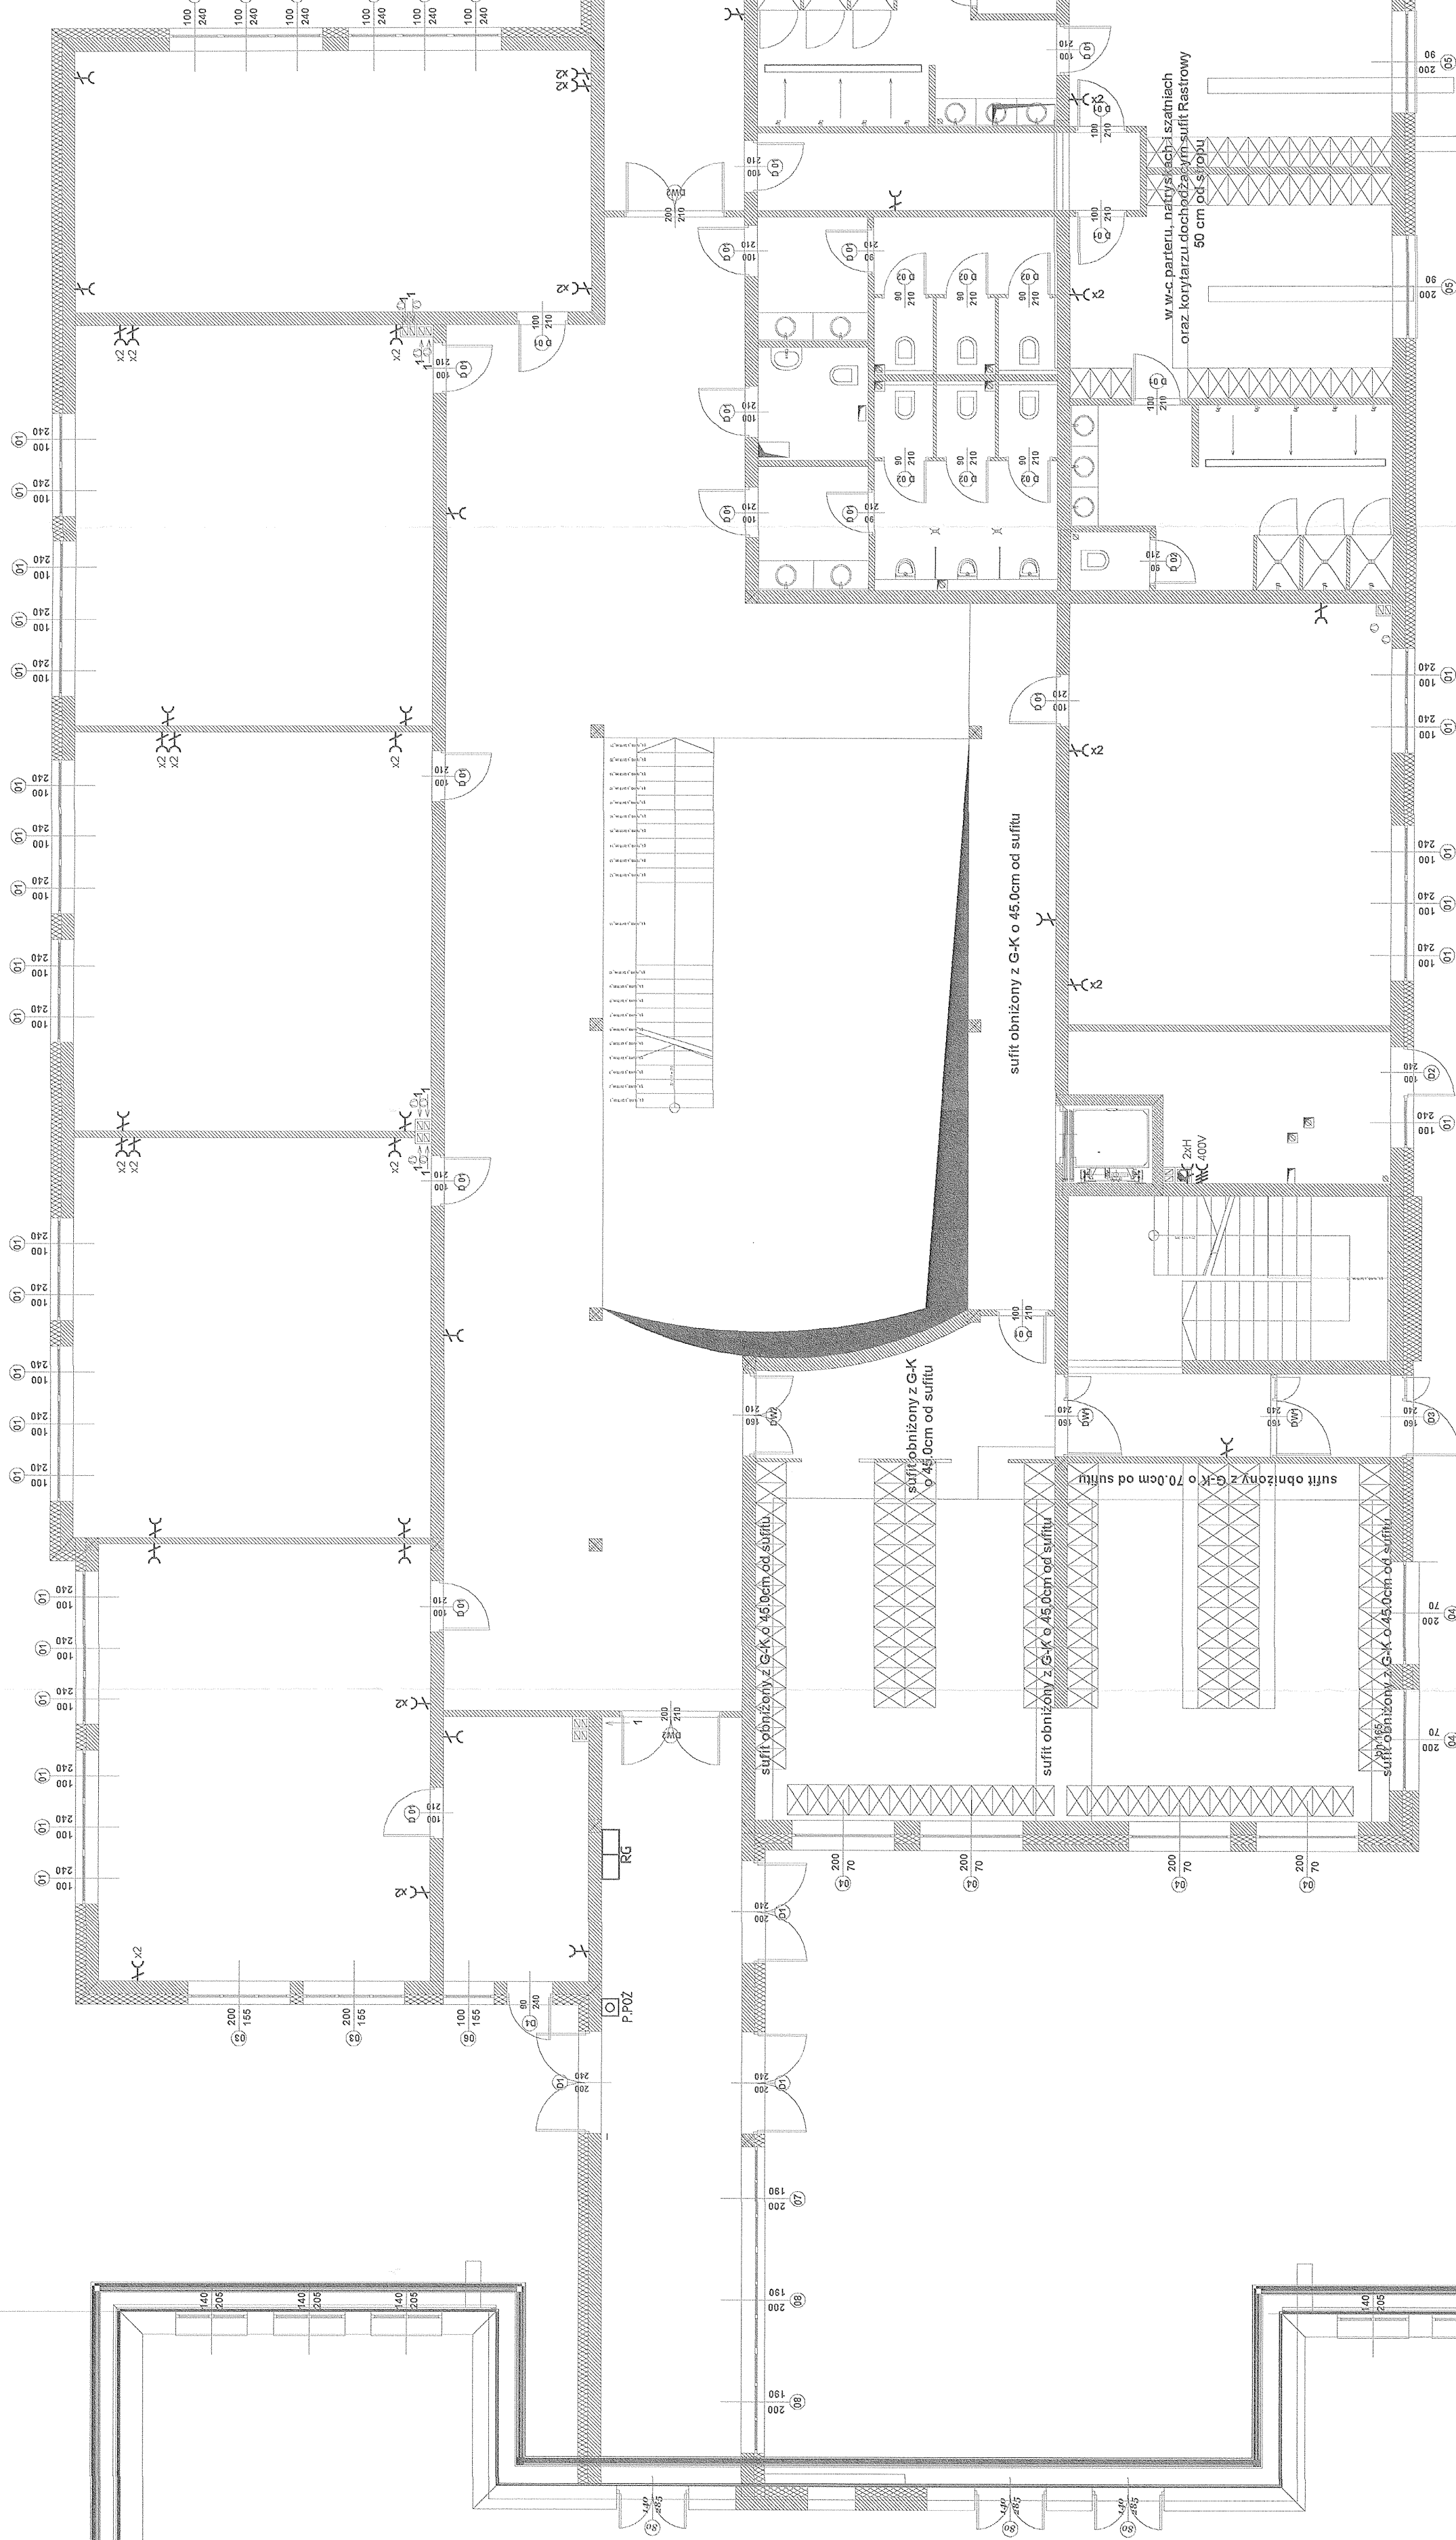

LEGENDA:	
PG	PROJEKTOWANA SZCZEGÓLNA CZĘŚĆ BUDYNKU - RG
RS	PROJEKTOWANA SZCZEGÓLNA CZĘŚĆ BUDYNKU - RS
AC	OKNA PRZECIĄG 2300/1000 Z BŁOKIEM OCHRONNYM, P20
AC2	OKNA PRZECIĄG 2300/1000 Z BŁOKIEM OCHRONNYM, P20
AC4	OKNA PRZECIĄG 2300/1000 Z BŁOKIEM OCHRONNYM, P20
AC2H	OKNA PRZECIĄG 2300/1000 Z BŁOKIEM OCHRONNYM, P20
PROJEKTOWANE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TOMASZ FIOREKOWSKI	
INWESTOR:	
TEMAT:	
BRANŻA:	
STADIUM:	
ADRES:	
MIEJSCOWOŚĆ:	
DATA:	
OPRACOWAŁ:	
PROJEKTOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	