


Instalacja wod-kan wewnętrzny - rzut parteru
Budynek zaplecza sportowego

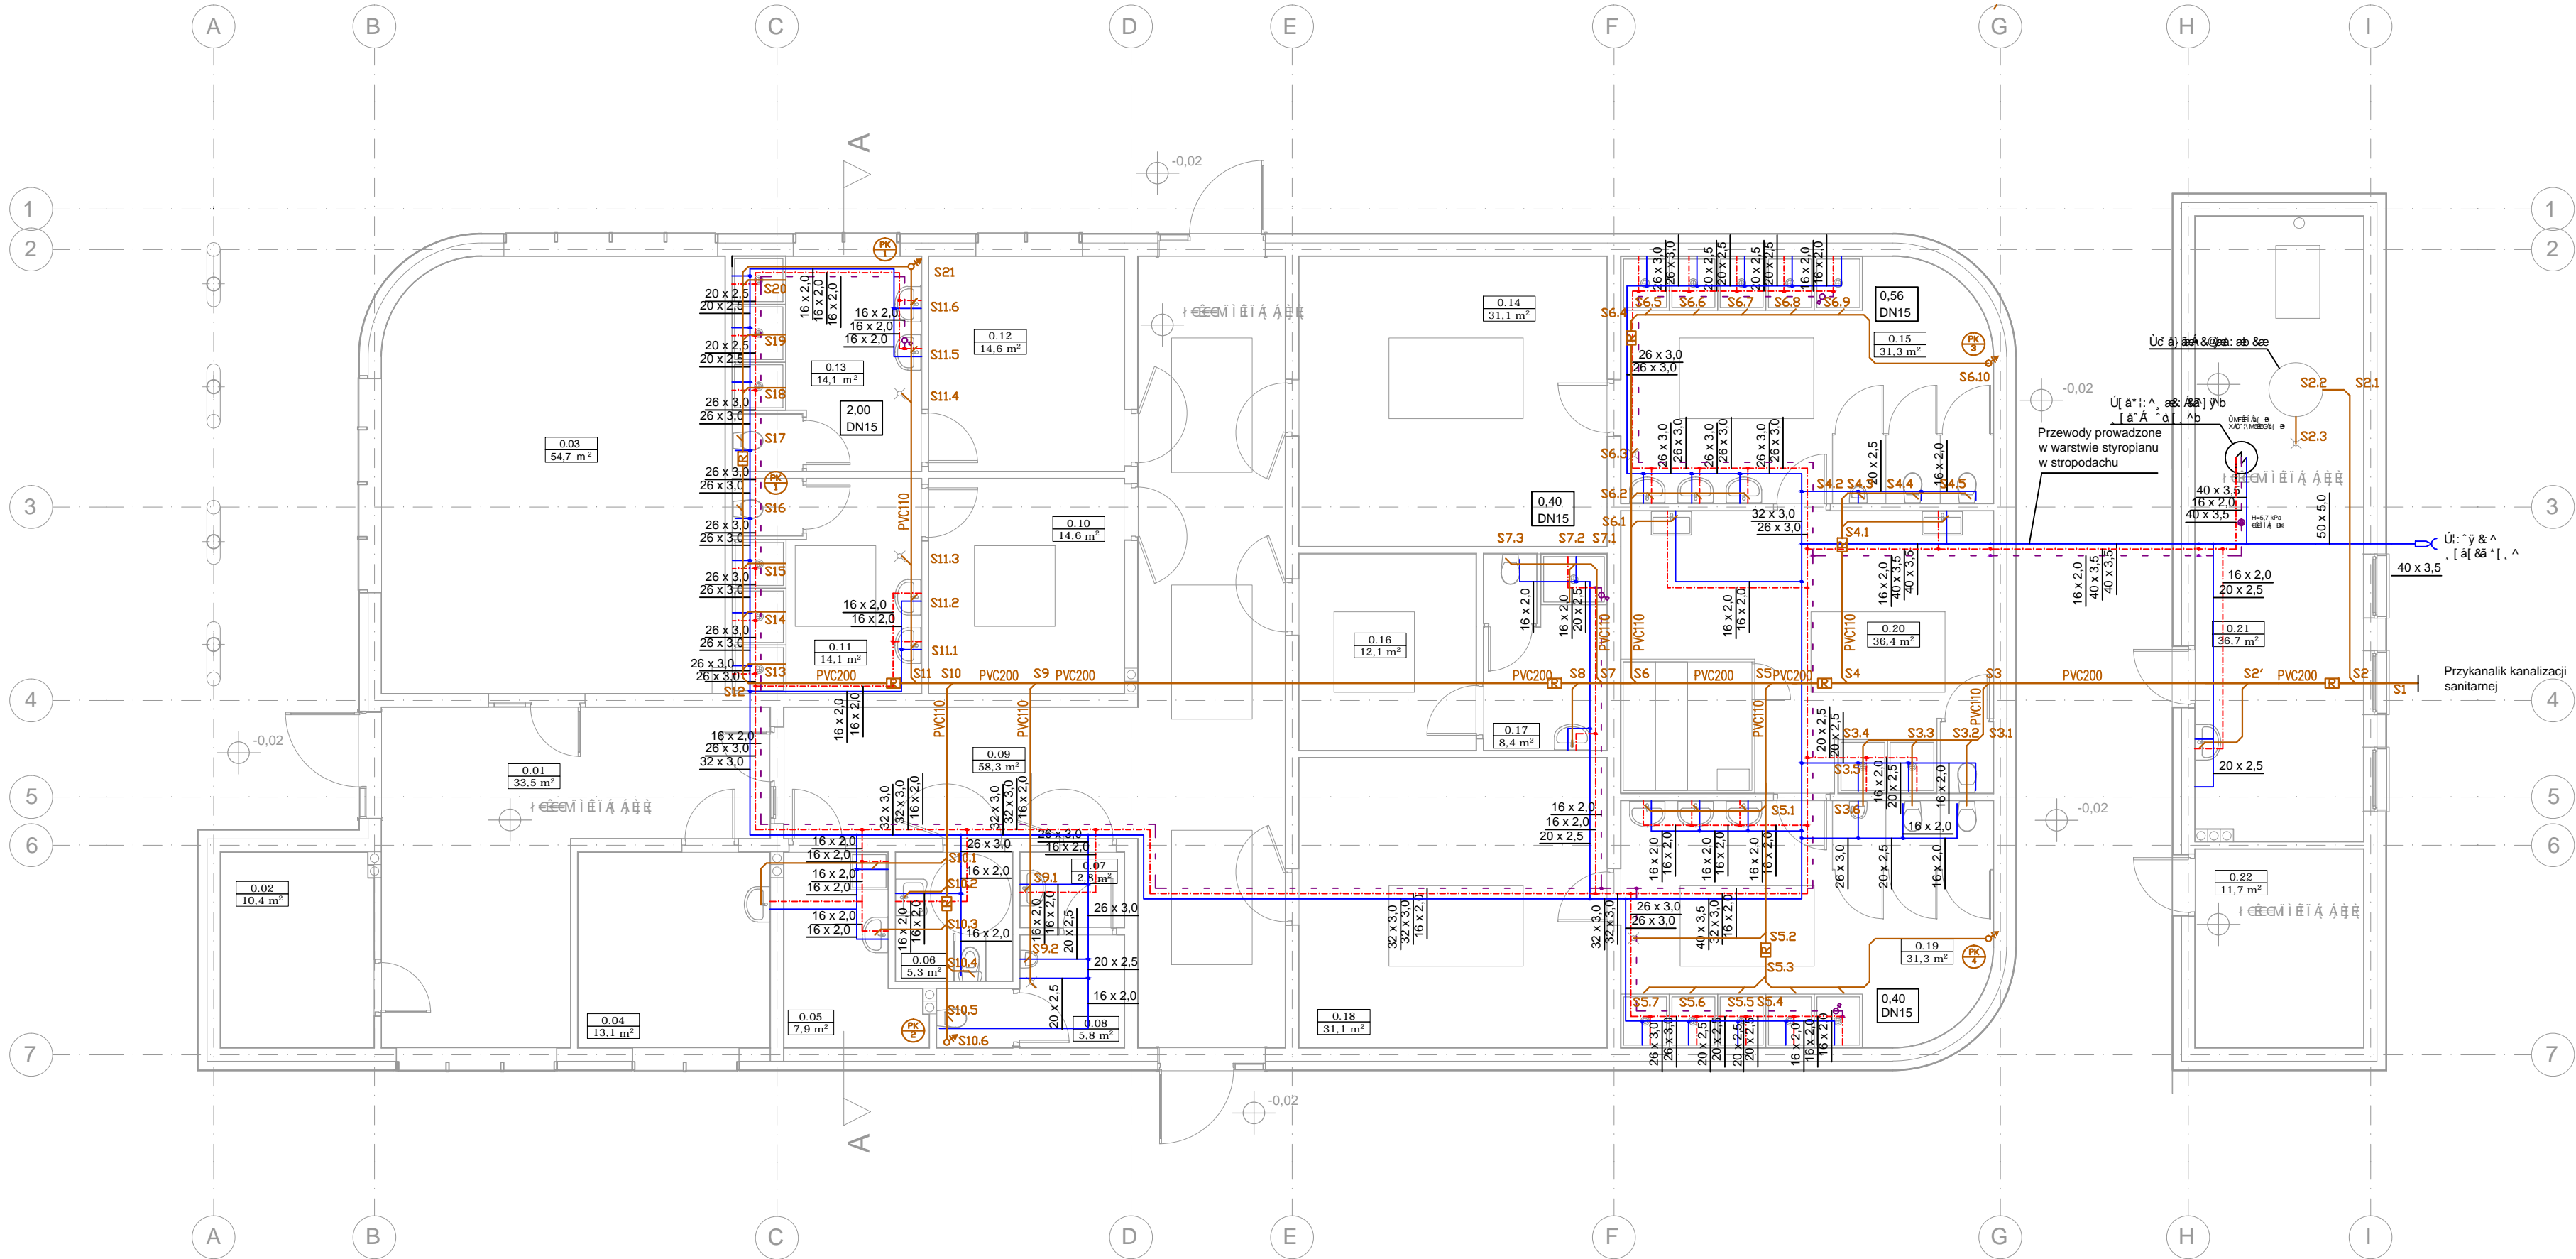

LEGENDA:

1.53
DN15

Zawór termostatyczny do cyrkulacji [nastawa, średnica]

Zimna woda

INSTALACJĘ ZIMNEJ WODY WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PE. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W PODADZCE DRAŻ W BRUZZACH ŚCIENNYCH

Ciepła woda

Cyrkulacja

INSTALACJĘ CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI WYKONAĆ Z RUR 3 WARSTWOWYCH PE. PRZEWODY ROZDZIELCZE PROWADZIĆ W PODADZCE DRAŻ W BRUZZACH ŚCIENNYCH

Pion kanalizacyjny

Kanalizacja

Pion kanalizacyjny

Pion kanalizacyjny zakończony wywiewką dachową

Rewizja

	zawór splukujący - przyłącze wody 3/4"
	zbiornik płuczacy - przyłącze wody 1/2"
	bateria umywalkowa/zlewozmywakowa - przyłącze wody 1/2"
	bateria natryskowa - przyłącze wody 1/2"
	zawór ze złączką do węża - przyłącze wody 3/4"

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

AWY 3 UÓPÓUPWBYÁÚÓY ÓT ÁEWUÚÚSÁ ÁEÁ ÚZÓSSÁÚÓÓY ÓZÁÚVÚZÓ UPÓÁ

PROJEKT:		BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W ŁOMIANKACH	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łomianki ul. Wiśłana 05-092 Łomianki dz. nr ew. 770, 289, 28/2, 28/4 jedn. ew.: Łomianki, obręb: Łomianki Dolne			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	
Instalacja wod-kan wewnętrzny - rzut parteru Budynek zaplecza sportowego		1:100	
BRANZA: SANITARNA		PODPIS:	FAZA: P/W
PROJEKTANT:	dr inż. Jacek Wiśniewski	NR RYSUNKU:	Ww/01
ASYSTENT PROJ.	inż. Małgorzata Pacześ		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zdzisław Ciążyński	NR STRONY:	Ww13